
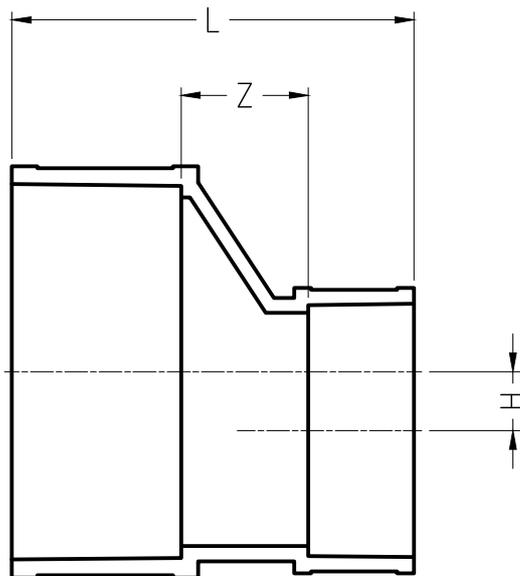


ストッパー

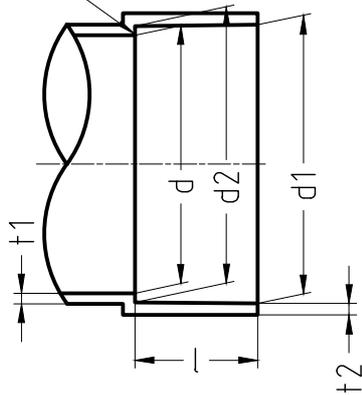

単位 mm

| 記号 呼び | d1 | | d2 | | l | | d | | t1 | t2 |
|----------|--------|-------|--------|-------|------|-----|------|------|------|------|
| | 基本寸法 | 許容差 | 基本寸法 | 許容差 | 基本寸法 | 許容差 | 基本寸法 | 許容差 | 最小寸法 | 最小寸法 |
| 50 | 60.35 | ±0.30 | 59.75 | ±0.30 | 25 | ±1 | 56 | ±0.9 | 3.1 | 3.0 |
| 75 | 89.45 | ±0.30 | 88.65 | ±0.30 | 40 | ±2 | 83 | ±0.9 | 3.6 | 3.4 |
| 100 | 114.55 | ±0.35 | 113.55 | ±0.35 | 50 | ±2 | 107 | ±1.0 | 4.5 | 4.3 |
| 125 | 140.70 | ±0.40 | 139.40 | ±0.40 | 65 | ±2 | 131 | ±1.2 | 5.4 | 4.7 |
| 150 | 165.85 | ±0.45 | 164.25 | ±0.45 | 80 | ±3 | 154 | ±1.3 | 5.5 | 5.6 |

単位 mm

| 記号 呼び | Z | L | H |
|-----------|----|-----|----|
| 75 × 50 | 30 | 95 | 14 |
| 100 × 75 | 34 | 124 | 12 |
| 125 × 100 | 30 | 145 | 12 |
| 150 × 100 | 40 | 170 | 24 |

- 備考) 1. Zの許容差は±2mmとする。
 2. Lは基本寸法を示す。
 3. Hの許容差は±1mmとする。
 4. 受け口外周部をリブ補強している。

| | | | |
|----|--------------|-----|------------|
| 品名 | VU特殊継手 | 会社名 | ホームイ商工株式会社 |
| | 形状 VU 管底S | 日付 | |